본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

사 용 설 명 서(Mu-30NH)

설치 또는 사용시 반드시 아래사항을 숙지바랍니다.

1. 본 조절기는 히터(난방)전용으로 최대부하 3.5Kw/h 220VAC입니다.
2. 입력(Power)220Vac, 부하(Load), 센서 결선후 전원을 투입하시고
. 입, 출력선은 사용부하에 따라 충분한 두께를 사용바랍니다.
. 입, 출력단자에 과도한 열 발생시 안전상 일시 작동이 중지됩니다.
. 이 경우 반드시 설치자를 통해 결선을 확인하여 주십시요.
3. 전원 작동/중지는 아래 ⏻ 버튼입니다. ▲/▼버튼으로 적정 온도를
. 설정후, 약 3초 경과하면 깜빡이며 자동 입력됩니다.

4. 온도설정범위는 0.0~60.0°C, 온도편차는 설정온도±1°C입니다.
5. 시간 버튼을 누른 시점부터 12시간 경과후 작동이 중지되고 램프가 깜빡입니다.
6. 사용중 센서가 단선/단락된 경우 자동으로 내부 Timer로 전환되고,
. Timer로 작동시 초기 기본 9분간 지속 작동후 10, 20, 30, 40, 50,
. 60까지 6단계 33~86%까지 전원이 투입됩니다.
7. 누전차단기는 조절기 전단에 반드시 취부하여 주십시요.

본체 : 흰색 : 77(가로)x119(높이)X35mm(두께) : g



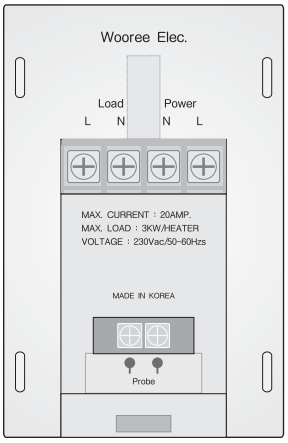



위험(Danger)

◆. 통전중에는 입/출력 또는 부하측 단자에 일체 접촉하지 마십시오.
◆. 입/출력 또는 부하측 점검시에는 반드시 입력전원을 차단하십시오.
. 순간 전기충격으로 인명 피해가 예상되므로 반드시 준수바랍니다.

주)우리일렉트로닉스

본사 : 서울시 금천구 가산동 345-9 SK 트윈타워 A동 409호
상담 및 A/S 전화 : 82-2-6292-2666~8, Fax. 82-2-6292-2669
e-mail : trade@tempcont.com Homepage : http//www.tempcont.com

WE 2011 Wooree Electronics Co. Ltd.